



**Public Health**  
Prevent. Promote. Protect.


Clinton County Health District

**Clinton County Health District**  
111 S Nelson Ave Suite 1 Wilmington, Ohio 45177  
Phone: (937)382-3829 Fax: (937)382-7027 Email : info@clincohd.com



## Configuración de Fregadero de 3 Compartimientos

Lavar, enjuagar y desinfectar cuando se usa una fregadero de tres compartimientos

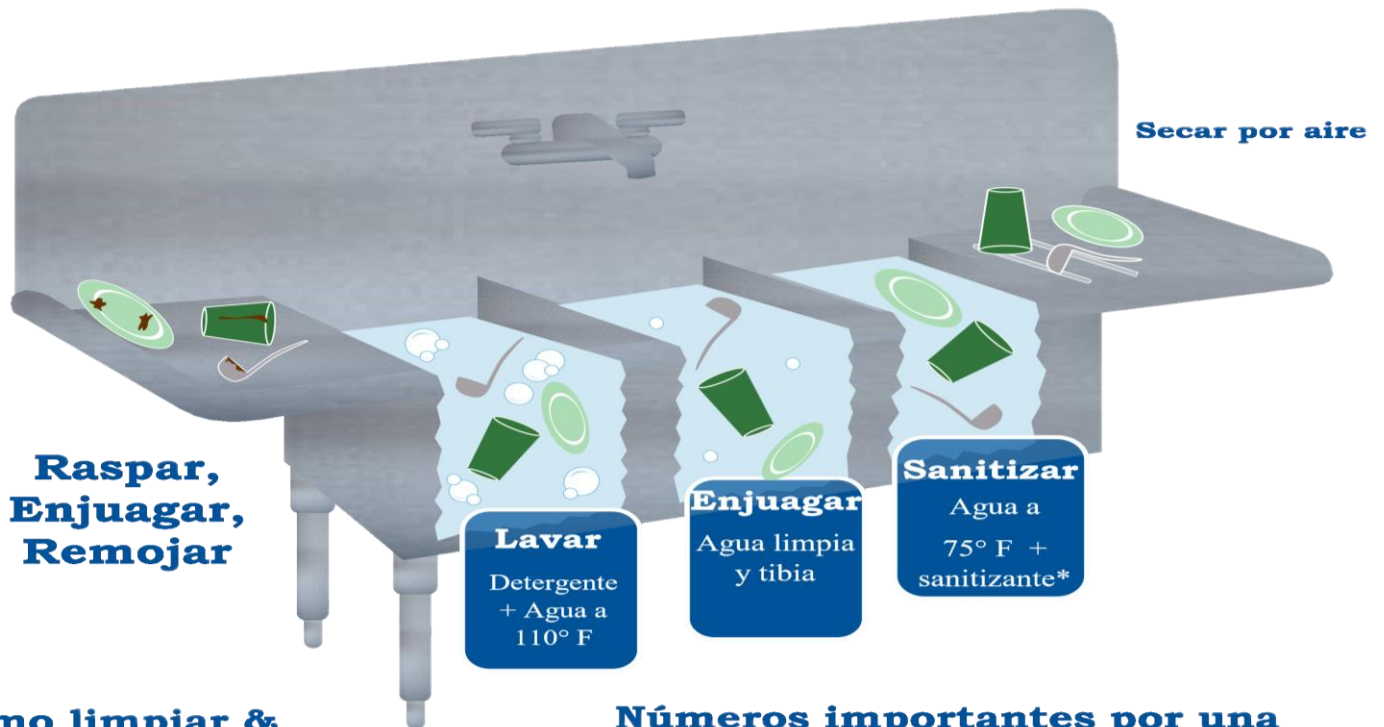

### Como limpiar & sanitizar...

1. Raspar, enjuagar y remojar todo antes de limpiarlo.
2. Lave los artículos en el primer receptor con detergente y agua caliente.
3. Enjuague o sumerja los artículos en el segundo fregadero para eliminar cualquier detergente.
4. Desinfectar utensilios de cocina según las instrucciones del fabricante.

### Números importantes por una sistema de desinfección:

- \* Siga las instrucciones del fabricante respecto a amonio cuaternario.
- \* Usa tiras de prueba para probar la concentración de la desinfección..
- \* Usa un mínimo de agua de 75 grados F para amonio cuaternario (QA).

Rev 5/2023

concentración de cloro (ppm)	temperatura mínima (grados Farenheit)
25-49	120
50-99	75
100	55

**"The Clinton County Health District strives to keep our community healthy, educated and safe."  
Equal Opportunity Employer-Provider**